

Provedení: nástěnný oceloplechový rozvaděč s kovovými dveřmi

Typ: M2000/2A-28/G/B3, fa. Schrack Technik s.r.o.

Barva: RAL 7035

Rozměry: v = 1377mm, š = 586mm, h = 250mm

Krytí: IP30

Přívod: horem

Vývody: horem

Napěťová síť: 3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C-S

El. parametry: Pi = 84.21kW

Pp = 66.73kW

Ip = 101.40A

In = 160.00A

Všechny uvedené typy je třeba chápat jen z hlediska parametrů a jako příklad standardu!

Ing. Jiří ŠKVOR

Projektování elektrických zařízení
272 01 Kladno 2, Březinova 968
IČ: 43160115, DIČ: CZ6401011199
Tel./Mob.: (+420)312660714/607924009
Evidován u OŽÚ v Kladně

AKCE : Mateřská škola Břežany II.

OBSAH : Rozvaděč kuchyně RM.1.1
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor *Jiří Škvor*

ČÍSLO ZAKÁZKY : P-13-033-000

STUPEŇ : DPS

DATUM : 12/2013

OZN.SOUBORU : RM_1_1.dwg


LIST ČÍSLO : 1


POČET LISTŮ : 5

ZMĚNA :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

D.1.4.5.106

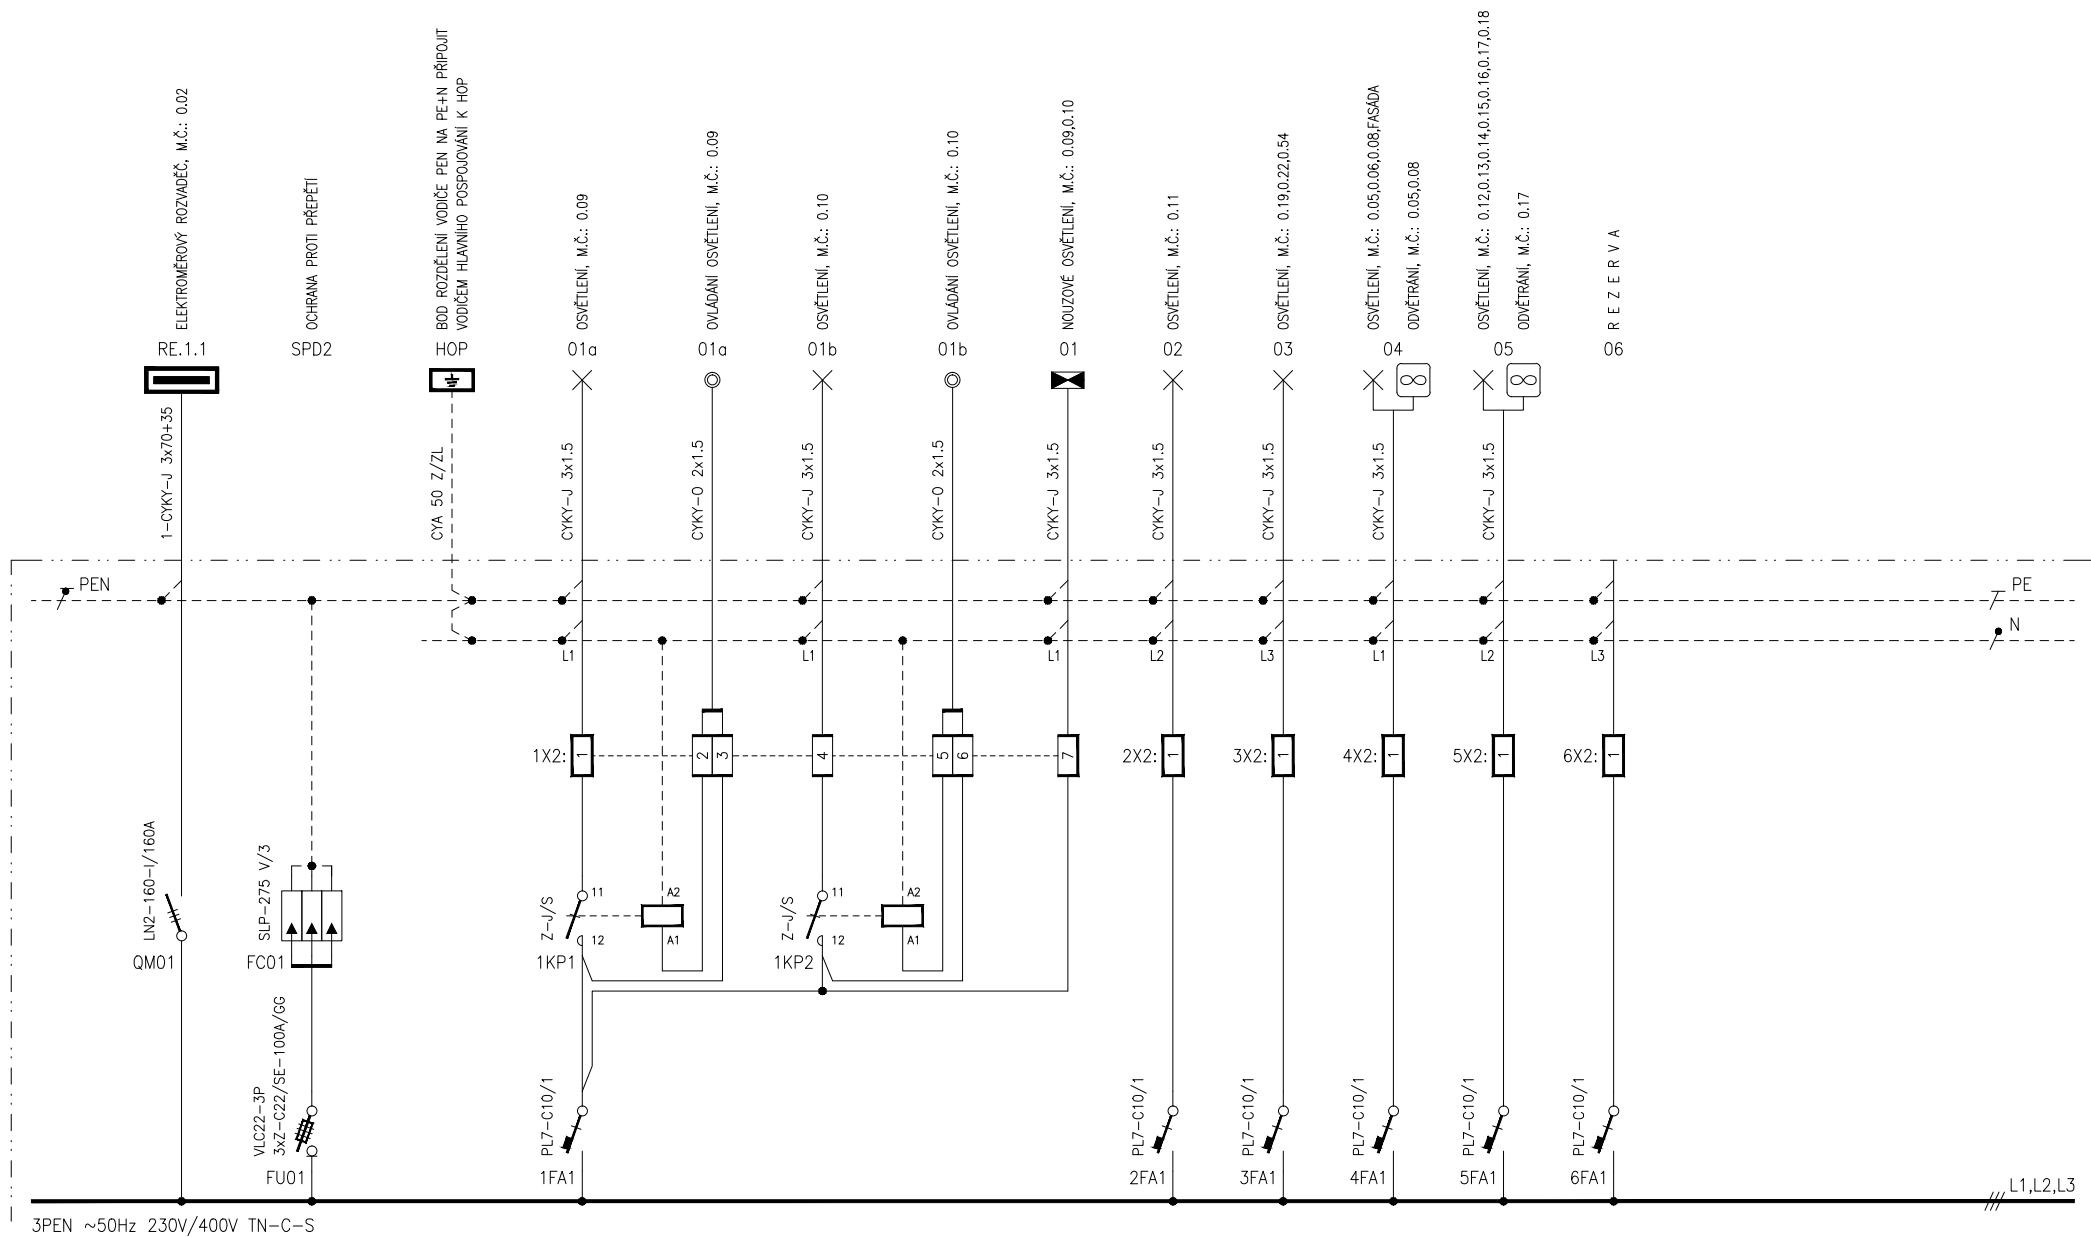

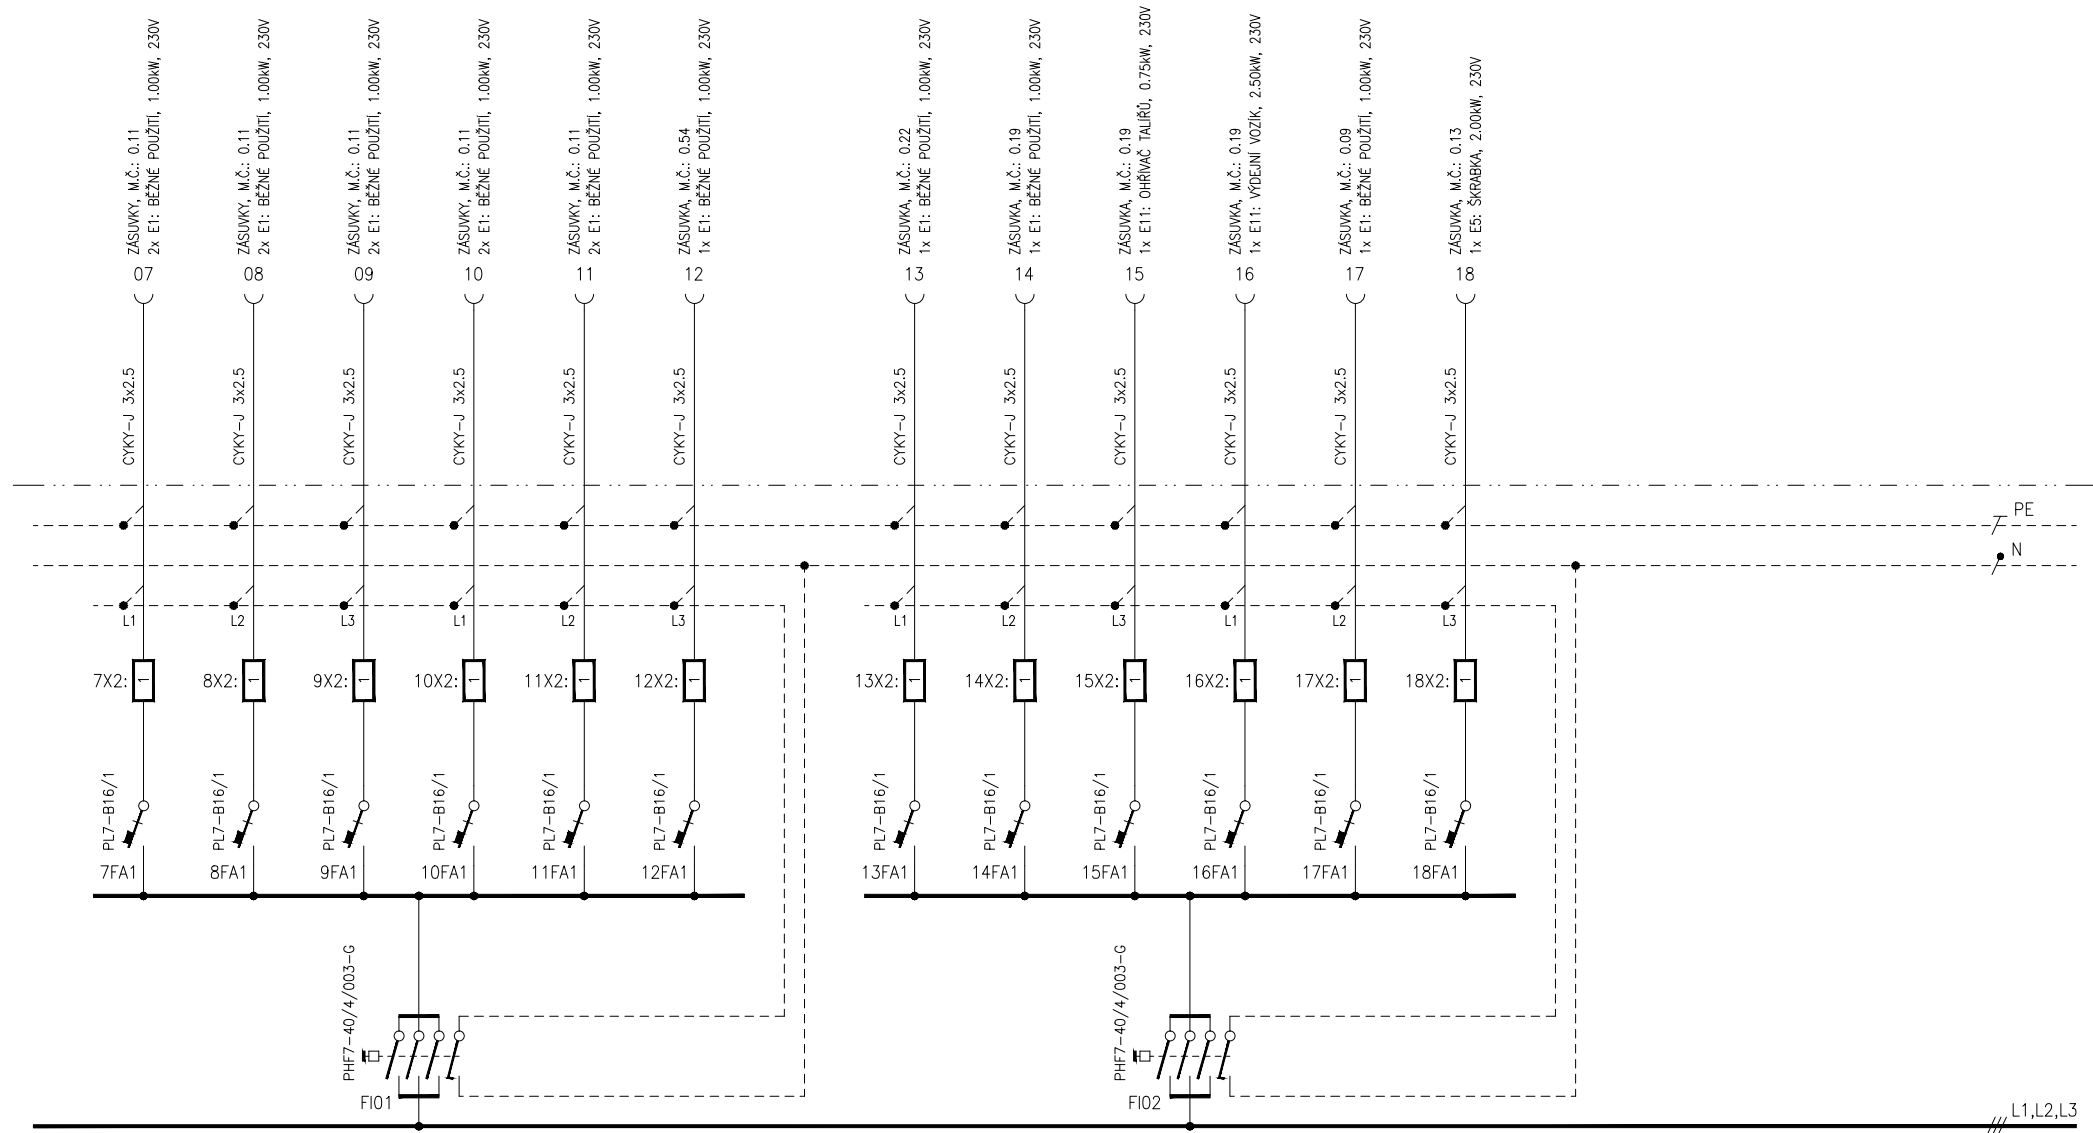


Ing. Jiří ŠKVOR

Projektování elektrických zařízení
272 01 Kladno 2, Březinova 968
IČ: 43160115, DIČ: CZ6401011199
Tel./Mob.: (+420)312660714/607924009
Evidován u OŽÚ v Kladně

AKCE : Mateřská škola Břežany II.

OBSAH : Rozvaděč kuchyně RM.1.1
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor	LIST ČÍSLO : 3
VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor <i>J. Škvor</i>	POČET LISTŮ : 5
ČÍSLO ZAKÁZKY : P-13-033-000	ZMĚNA :
STUPEŇ : DPS	ČÍSLO PŘÍLOHY :
DATUM : 12/2013	D.1.4.5.106
OZN.SOUBORU : RM_1_1.dwg	

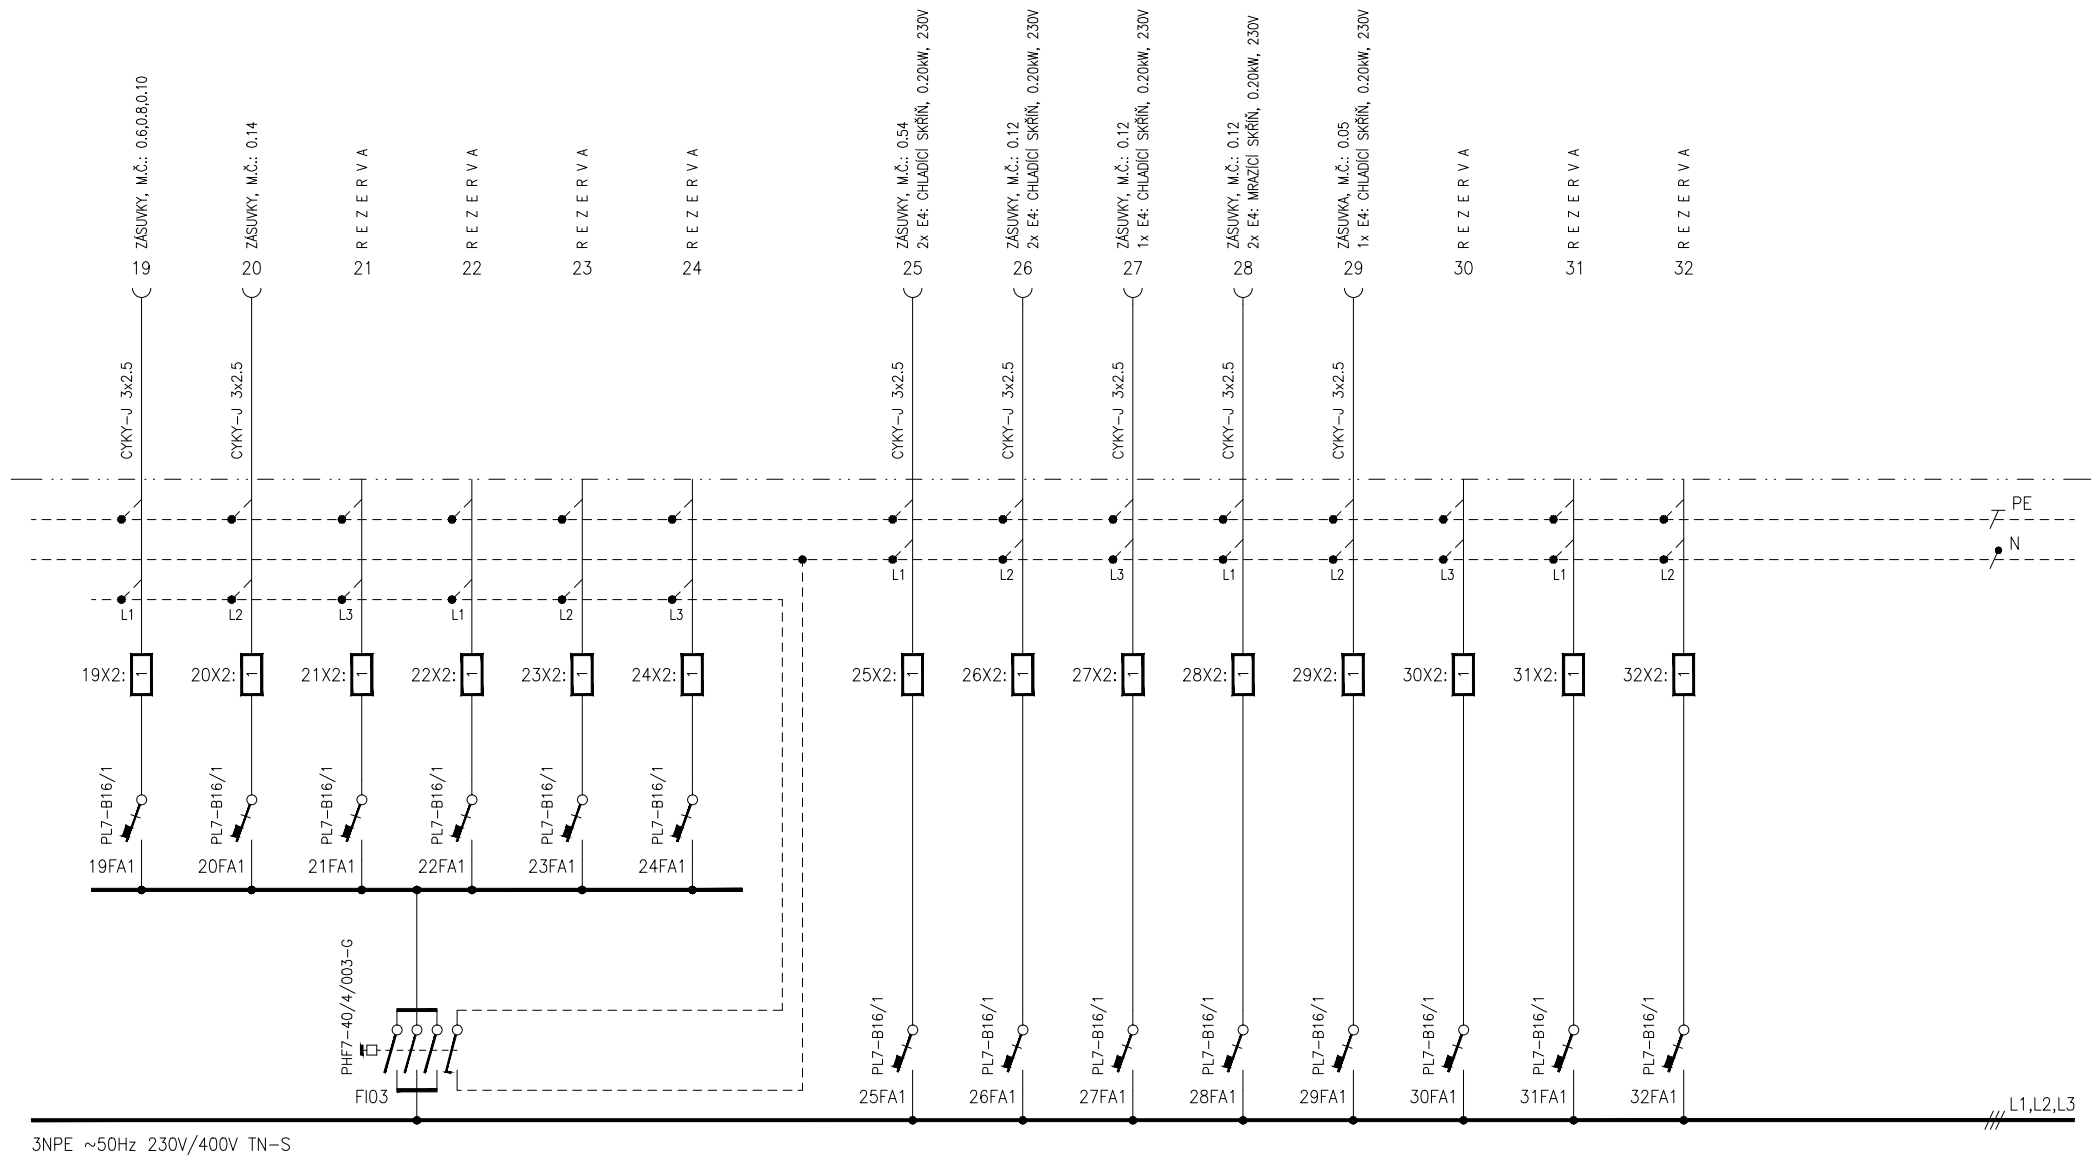

Ing. Jiří ŠKVOR

Projektování elektrických zařízení
272 01 Kladno 2, Březinova 968
IČ: 43160115, DIČ: CZ6401011199
Tel./Mob.: (+420)312660714/607924009
Evidován u OŽÚ v Kladně

AKCE : Mateřská škola Břežany II.

OBSAH : Rozvaděč kuchyně RM.1.1
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor *J. Škvor*

ČÍSLO ZAKÁZKY : P-13-033-000

STUPEŇ : DPS

DATUM : 12/2013

OZN.SOUBORU : RM_1_1.dwg

LIST ČÍSLO : 4

POČET LISTŮ : 5

ZMĚNA :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

D.1.4.5.106

