

Provedení: zapuštěný oceloplechový rozvaděč s kovovými dveřmi

Typ: FWB42, fa. Hager Electro s.r.o.

Barva: RAL 9010

Rozměry: v = 650mm, š = 550mm, h = 161mm

Krytí: IP44, dvojitá izolace

Přívod: horem

Vývody: horem

Napěťová síť: 3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C-S

El. parametry: P_i = 15.46 kW

P_p = 8.75 kW

I_p = 13.30 A

I_n = 63.00 A

Všechny uvedené typy je třeba chápat jen z hlediska parametrů a jako příklad standardu!

Ing. Jiří ŠKVOR

Projektování elektrických zařízení
272 01 Kladno 2, Březinova 968
IČ: 43160115, DIČ: CZ6401011199
Tel./Mob.: (+420)312660714/607924009
Evidován u OŽÚ v Kladně

AKCE : Mateřská škola Břežany II.

OBSAH : Patrový rozvaděč RP.1.1
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor *Jb Škvor*

ČÍSLO ZAKÁZKY : P-13-033-000

STUPEŇ : DPS

DATUM : 12/2013

OZN.SOUBORU : RP_1_1.dwg


LIST ČÍSLO : 1

POČET LISTŮ : 4

ZMĚNA :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

D.1.4.5.107

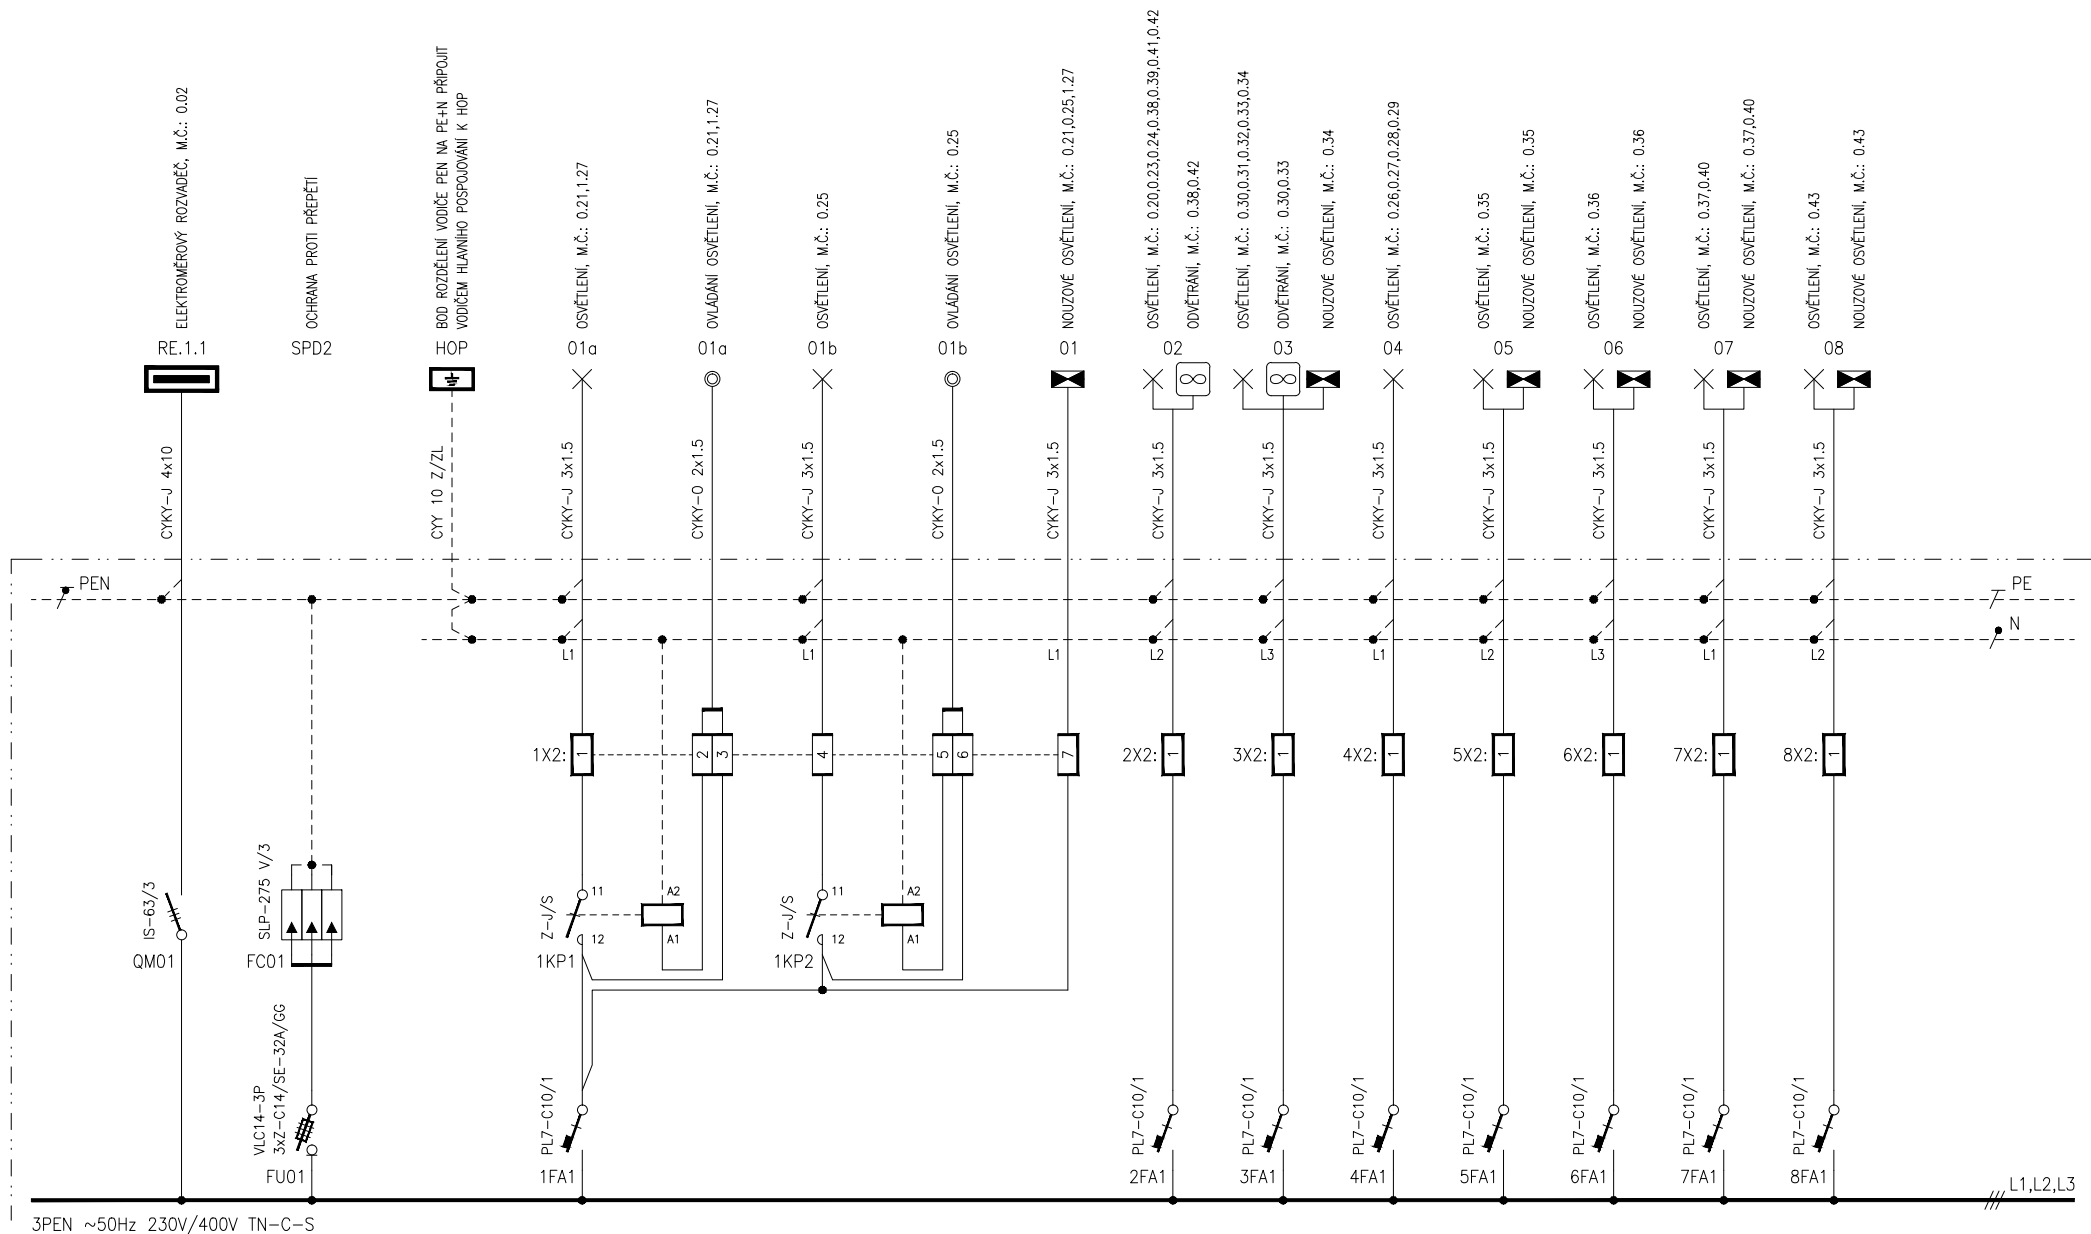

Ing. Jiří ŠKVOR

Projektování elektrických zařízení
272 01 Kladno 2, Březinova 968
IČ: 43160115, DIČ: CZ6401011199
Tel./Mob.: (+420)312660714/607924009
Evidován u OŽÚ v Kladně

AKCE : Mateřská škola Břežany II.

OBSAH : Patrový rozvaděč RP.1.1
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor *J. Škvor*

ČÍSLO ZAKÁZKY : P-13-033-000

STUPEŇ : DPS

DATUM : 12/2013

OZN.SOUBORU : RP_1_1.dwg


LIST ČÍSLO : 2

POČET LISTŮ : 4

ZMĚNA :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

D.1.4.5.107



Ing. Jiří ŠKVOR

Projektování elektrických zařízení
272 01 Kladno 2, Březinova 968
IČ: 43160115, DIČ: CZ6401011199
Tel./Mob.: (+420)312660714/607924009
Evidován u OŽÚ v Kladně

AKCE : Mateřská škola Břežany II.

OBSAH : Patrový rozvaděč RP.1.1
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor *J. Škvor*

ČÍSLO ZAKÁZKY : P-13-033-000

STUPEŇ : DPS

DATUM : 12/2013

OZN.SOUBORU : RP_1_1.dwg


LIST ČÍSLO : 3

POČET LISTŮ : 4

ZMĚNA :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

D.1.4.5.107

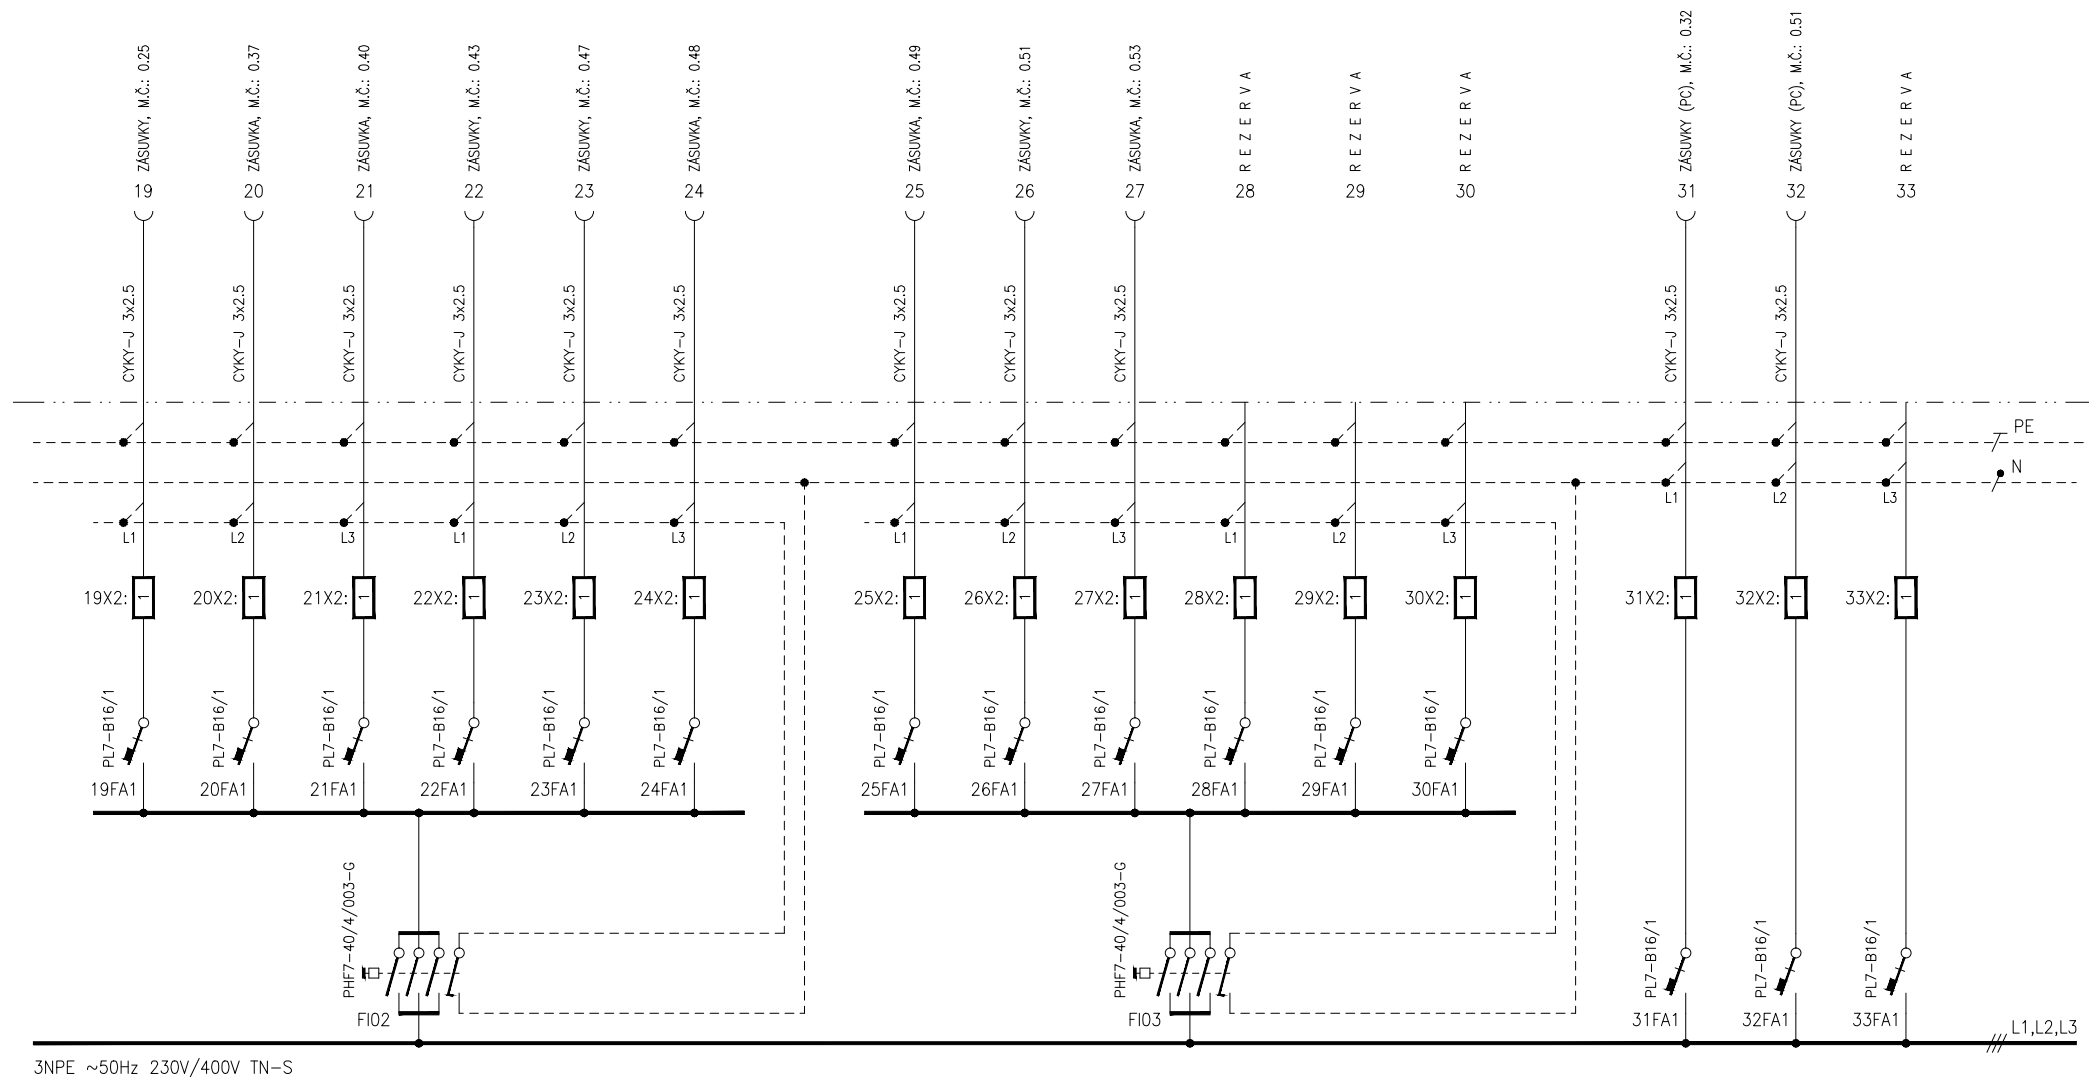

Ing. Jiří ŠKVOR

Projektování elektrických zařízení
272 01 Kladno 2, Březinova 968
IČ: 43160115, DIČ: CZ6401011199
Tel./Mob.: (+420)312660714/607924009
Evidován u OŽÚ v Kladně

AKCE :

Mateřská škola Břežany II.

OBSAH :

Patrový rozvaděč RP.1.1
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor *J. Škvor*

ČÍSLO ZAKÁZKY : P-13-033-000

STUPEŇ : DPS

DATUM : 12/2013

OZN.SOUBORU : RP_1_1.dwg

LIST ČÍSLO : 4

POČET LISTŮ : 4

ZMĚNA :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

D.1.4.5.107