

Provedení: zapuštěný oceloplechový rozvaděč s kovovými dveřmi

Typ: FWB42, fa. Hager Electro s.r.o.

Barva: RAL 9010

Rozměry: v = 650mm, š = 550mm, h = 161mm

Krytí: IP44, dvojitá izolace

Přívod: horem

Vývody: horem

Napěťová síť: 3PEN ~50Hz 230V/400V TN-C-S

El. parametry: $P_i = 13.13 \text{ kW}$

$P_p = 5.98 \text{ kW}$

$I_p = 9.10 \text{ A}$

$I_n = 63.00 \text{ A}$

Všechny uvedené typy je třeba chápat jen z hlediska parametrů a jako příklad standardu!

Ing. Jiří ŠKVOR

Projektování elektrických zařízení
272 01 Kladno 2, Březinova 968
IČ: 43160115, DIČ: CZ6401011199
Tel./Mob.: (+420)312660714/607924009
Evidován u OŽÚ v Kladně

AKCE : Mateřská škola Břežany II.

OBSAH : Patrový rozvaděč RP.2.1
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor *Jb Škvor*

ČÍSLO ZAKÁZKY : P-13-033-000

STUPEŇ : DPS

DATUM : 12/2013

OZN.SOUBORU : RP_2_1.dwg


LIST ČÍSLO : 1

POČET LISTŮ : 4


ZMĚNA :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

D.1.4.5.108

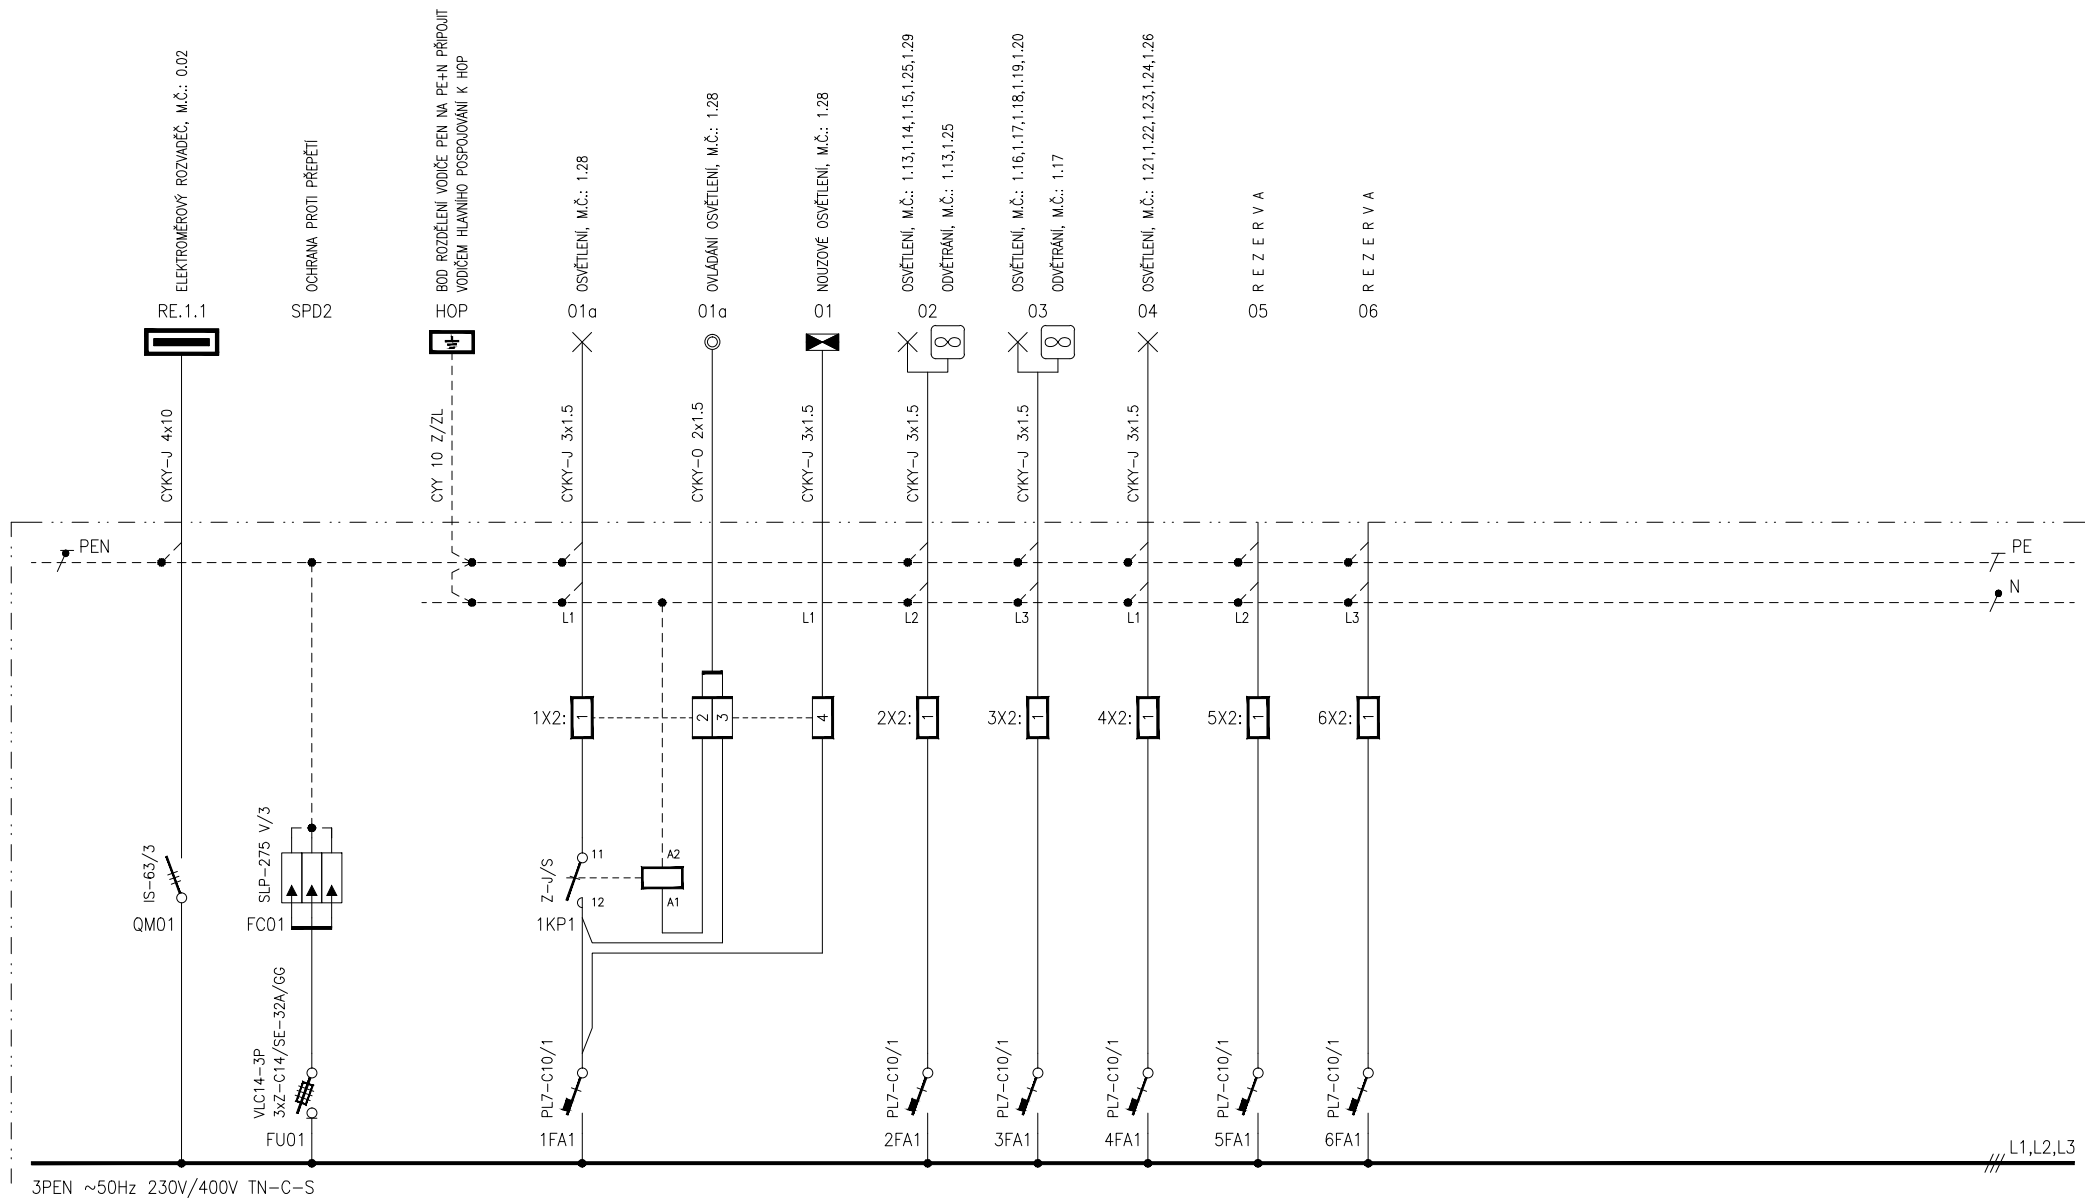

D.1.4.5.108

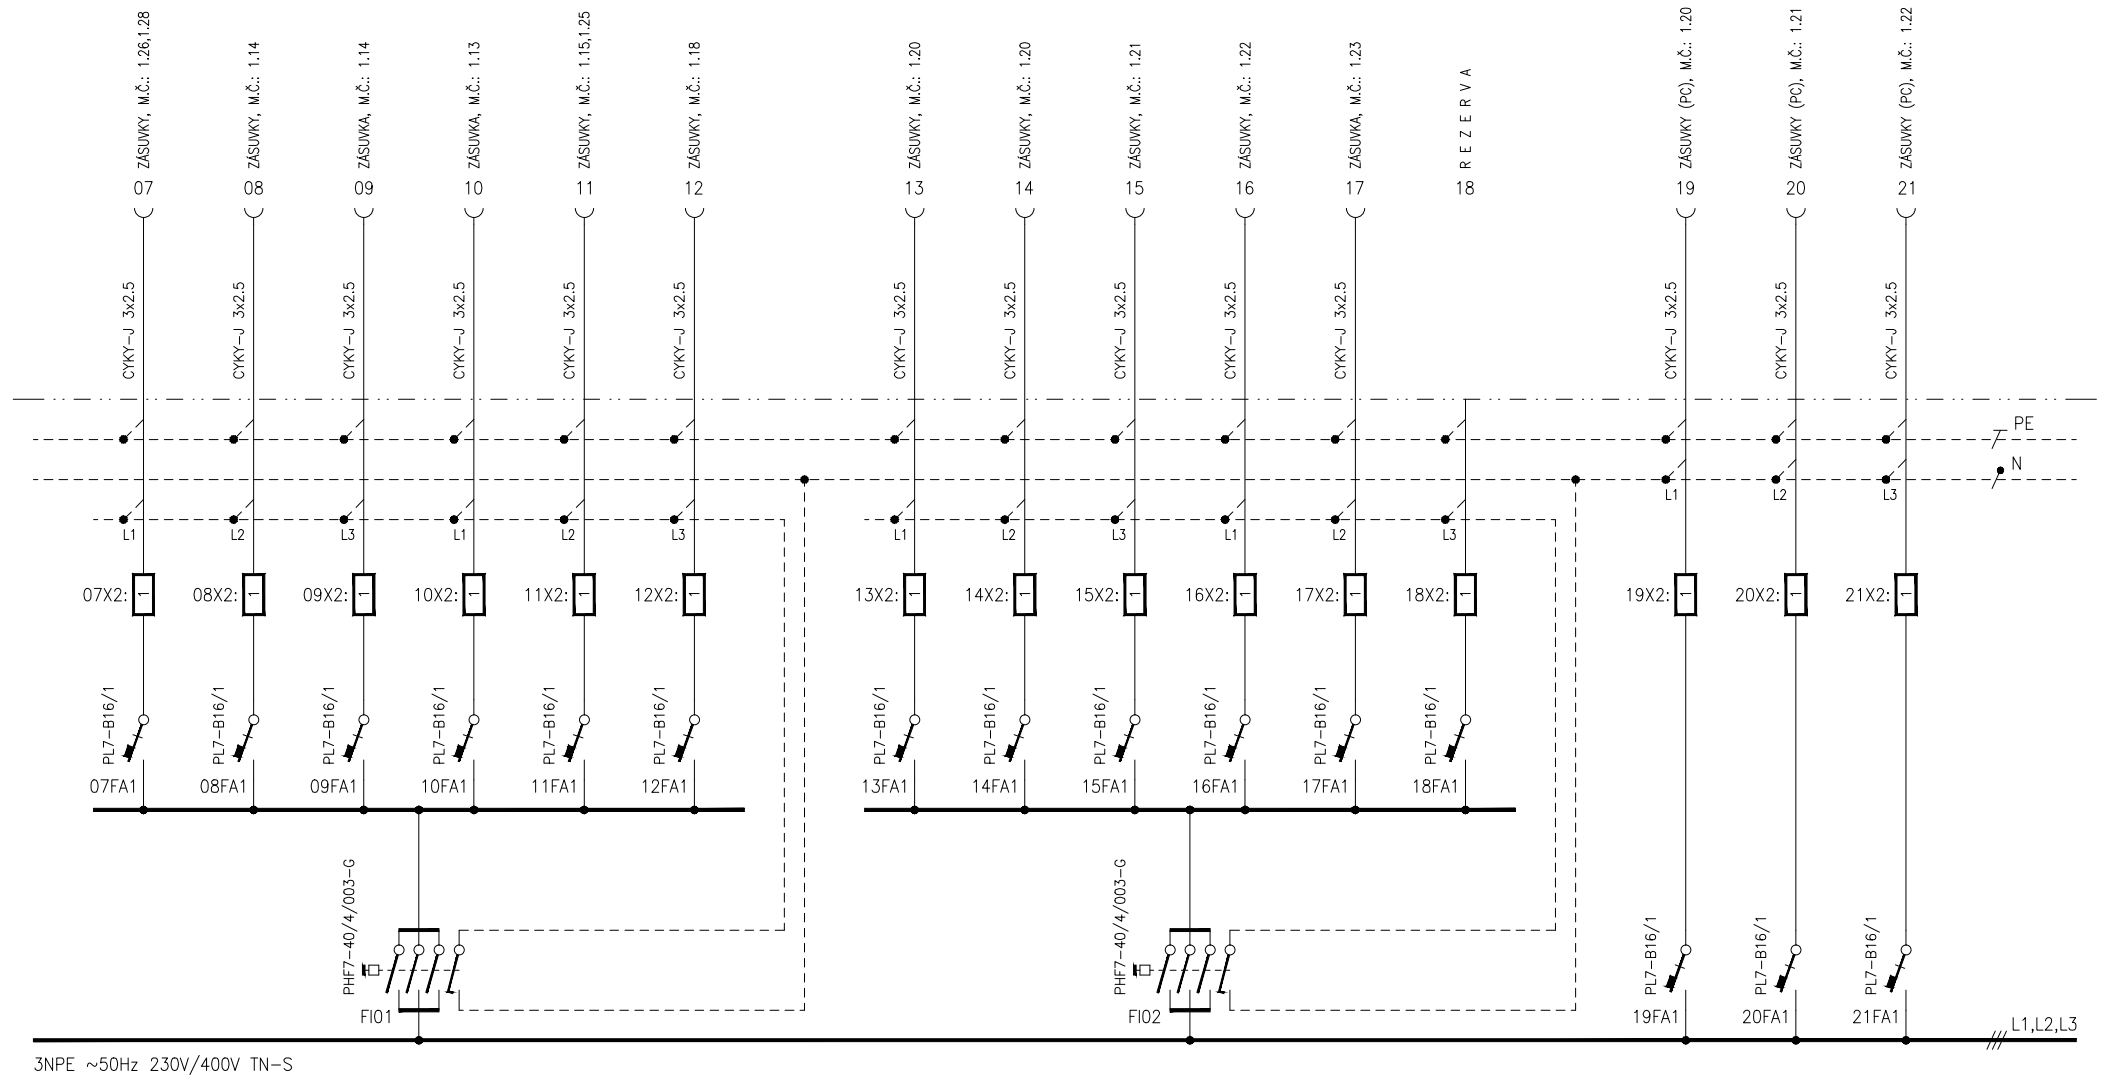

Ing. Jiří ŠKVOR

Projektování elektrických zařízení
272 01 Kladno 2, Březinova 968
IČ: 43160115, DIČ: CZ6401011199
Tel./Mob.: (+420)312660714/607924009
Evidován u OŽÚ v Kladně

AKCE : Mateřská škola Břežany II.

OBSAH : Patrový rozvaděč RP.2.1
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor

VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor *J. Škvor*

ČÍSLO ZAKÁZKY : P-13-033-000

STUPEŇ : DPS

DATUM : 12/2013

OZN.SOUBORU : RP_2_1.dwg


LIST ČÍSLO : 3

POČET LISTŮ : 4

ZMĚNA :

ČÍSLO PŘÍLOHY :

D.1.4.5.108



Ing. Jiří ŠKVOR

Projektování elektrických zařízení
272 01 Kladno 2, Březinova 968
IČ: 43160115, DIČ: CZ6401011199
Tel./Mob.: (+420)312660714/607924009
Evidován u OŽÚ v Kladně

AKCE : Mateřská škola Břežany II.

OBSAH : Patrový rozvaděč RP.2.1
Schéma zapojení

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jiří Škvor	LIST ČÍSLO : 4
VYPRACOVAL : Ing. Jiří Škvor <i>J.Škvor</i>	POČET LISTŮ : 4
ČÍSLO ZAKÁZKY : P-13-033-000	ZMĚNA :
STUPEŇ : DPS	ČÍSLO PŘÍLOHY :
DATUM : 12/2013	D.1.4.5.108
OZN.SOUBORU : RP_2_1.dwg	